


SALA GIMNASTYCZNA  
A: 489,16 m<sup>2</sup>  
temperatura sportowa

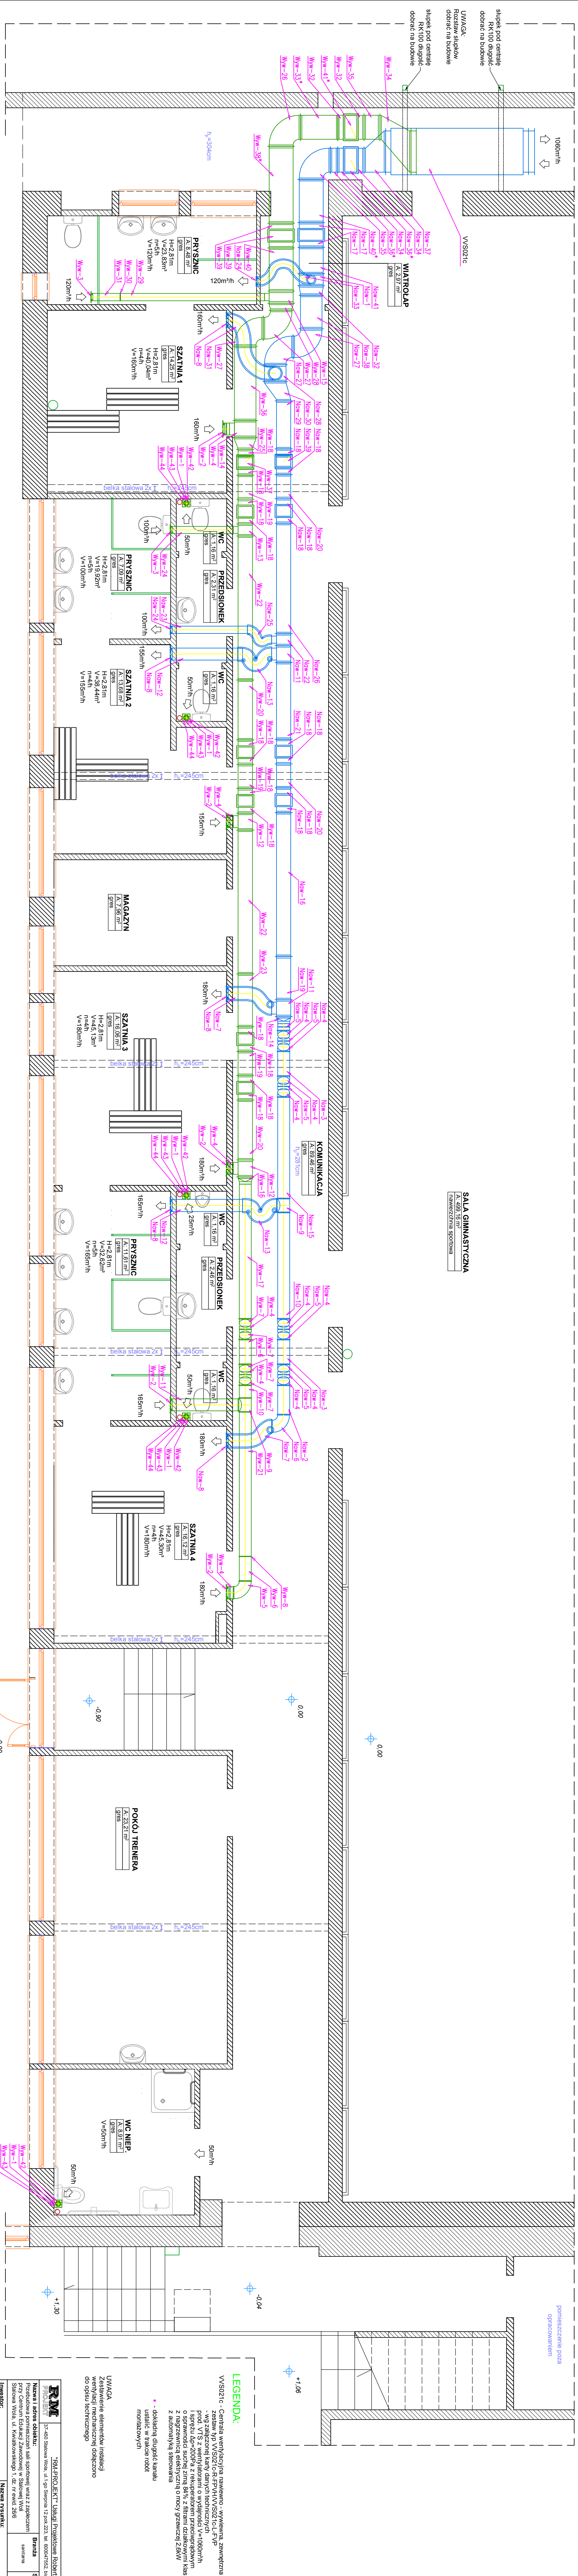

LEGENDA:

WŚRÓTc - Centrala wentylacyjna nawiewno - wyciągowa zewnętrzna  
- waga zaplanowanej klatki dachowej technicznych  
prod. VTS z wentylatorami o wydajności V=1060m<sup>3</sup>/h  
i sprężu Δp=200Pa z rekuperatorem przeciwprądowym  
o sprawności suchą zimą 84% z filtrami dziesięcioklasowymi  
z nagrzewaniem elektryczną o mocy grzewczej 2,8kW  
z odzyskiem ciepła z powietrza  
- dokładną długość kanału  
ustalić w trakcie robót  
montażowych

UWAGA  
Zestawienie elementów instalacji  
wentylacji mechanicznej dołączono  
do opisu technicznego

<b>PRM</b> PROJEKT		TBA PROJEKT Usługi Projektowe Robert Mroz	
Nazwa i adres obiektu:		17-450 Sława Wola, ul. 1-go sierpnia 12-24, 22-3, tel. 600474732, mail@prmpk.pl	
Przebieg i przebieg:		Sława Wola, ul. 1-go sierpnia 12-24, 22-3, tel. 600474732, mail@prmpk.pl	
Inwestor:		Powiat Sławowski	
Funkcja:		Sława Wola, ul. Podlesna 15	
Projektant:		PRM PROJEKT	
Sprawdził:		14.10.2021	
Data:		główny 2021	